



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель: Акционерное Общество "НПО "Стример", (АО "НПО "Стример"),
Место нахождения: 191024, Россия, город Санкт-Петербург, проспект Невский, 147, помеще-
ние 17Н, ОГРН: 1037811014383, Номер телефона: +7 8123270808, Адрес электронной почты:
info@streamer.ru

В лице: исполняющего обязанности генерального директора Корнуха Александра Валерьевича

заявляет, что Устройства защиты от импульсных перенапряжений марки "РИФ-Э" модели со-
гласно приложению 1,

Изготовитель: Акционерное общество "НПО "Стример", место нахождения: 191024, Россия,
город Санкт-Петербург, проспект Невский, дом 147, помещение 17Н, Адрес места осуществле-
ния деятельности по изготовлению продукции: 188661, Россия, Ленинградская область, Всево-
ложский район, деревня Новое Девяткино, улица Главная, дом 71

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: Технические условия "Устройства
защиты от импульсных перенапряжений РИФ-Э",
номер: СТАЛ.646782.014 ТУ
Коды: ТН ВЭД ЕАЭС: 8536308000 ОКПД2: 27.12.23
Серийный выпуск,

Соответствует требованиям технического регламента
ТР ТС 004/2011 О безопасности низковольтного оборудования

Декларация о соответствии принята на основании:
протокола испытаний ПИ № 4448 выдан 22.09.2023 испытательной лабораторией "Испыта-
тельный центр ООО "Северо-западный научно-технический центр испытаний и сертификации
"Регламентсерт"" RA.RU.21MЭ58; сертификата системы менеджмента качества требованиям
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № СДС.ТП.СМ.19112-23 выдан 24.04.2023, сроком
действия с 24.04.2023 по 24.04.2026, выданного органом по сертификации Общество с ограни-
ченной ответственностью «РуссПромГрупп», регистрационный номер № СДС.ТП.ОС.001136-21;
протокола испытаний ПИ № 25-23, выдан 15.09.2023 испытательной лабораторией "АО "НПО
"Стример"; эксплуатационной документации; технических условий СТАЛ.646782.014 ТУ
" Устройства защиты от импульсных перенапряжений РИФ-Э",

Дополнительная информация Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ IEC 61643-
11-2013, Устройства защиты от перенапряжений низковольтные. Часть 11. Устройства защиты
от перенапряжений, подсоединенные к низковольтным системам распределения электроэнер-
гии. Требования и методы испытаний. Срок службы: 30 лет

**Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 25.09.2028 включи-
тельно**

(подпись)

М.П.

Корнух Александр Валерьевич

(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.PA07.B.83977/23

Дата регистрации декларации о соответствии:

25.09.2023

код ОК ОКПД
27.12.23
код ТН ВЭД
8536308000




ПРИЛОЖЕНИЕ

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № ЕАЭС N RU Д-RU.PA07.B.83977/23

Расшифровка обозначений устройств защиты от импульсных перенапряжений РИФ-Э:

РИФ-Х1к-Х2 Х3Х4/Х5 с (Х6)-Х7/Х8

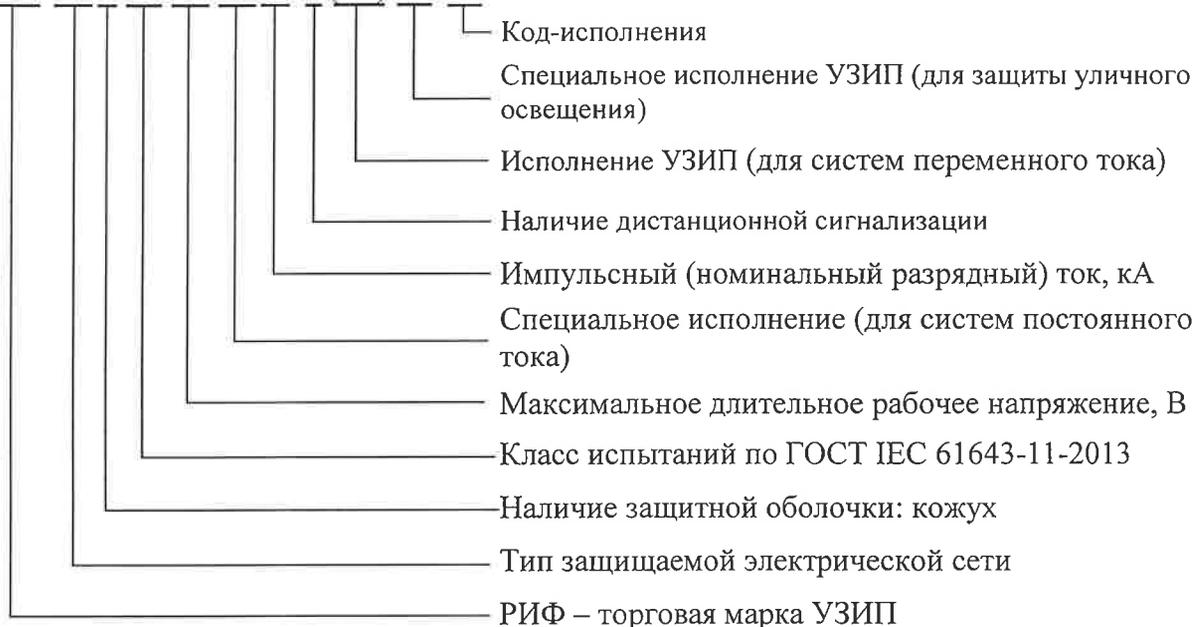

Заявитель

Подпись

Корнух Александр Валерьевич
ФИО заявителя